


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

Goodwe EH omvormer (3.6-6kW)

Inhoudsopgave

Goodwe EH omvormer (3.6-6kW) 3

Configuratie omvormer 3

RS485 Aansluiting 3

 ModBus 4

 Jullix/Extender voeding 4

Jullix/extender Modbus RTU configuratie 5



Goodwe EH omvormer (3.6-6kW)



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer



De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485) aan 9600 bps. In de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.



De omvormer mag niet in cascade verbonden zijn met andere omvormers. Elke omvormer wordt apart met de Jullix verbonden en aangestuurd.


RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de Goodwe EH via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug bij RS485.

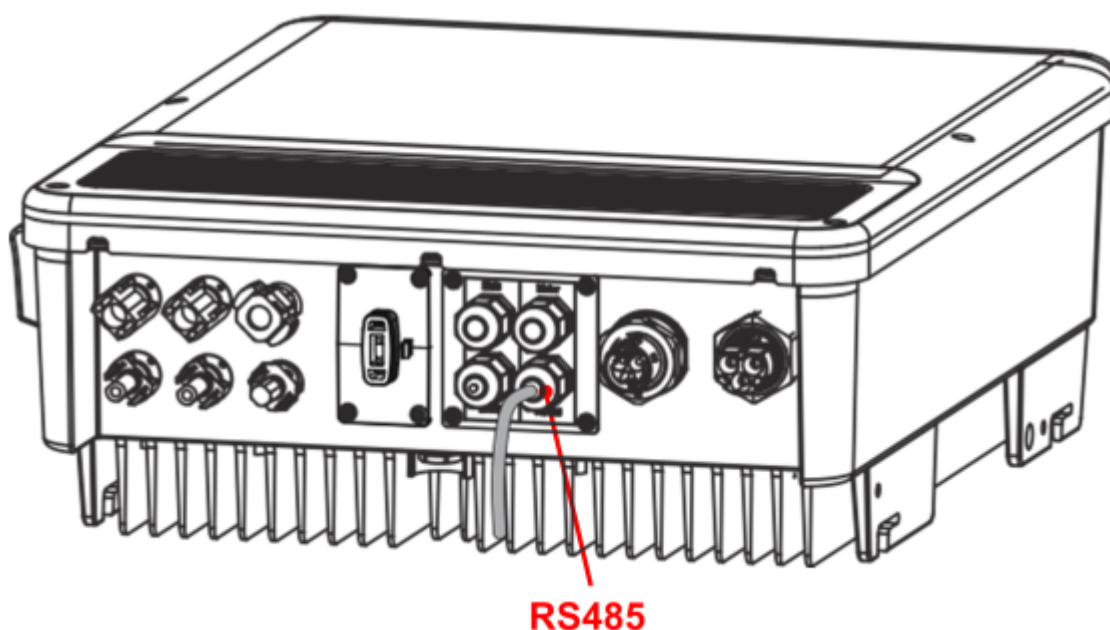

ModBus

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal goodwe RJ45: 1 wit/oranje → A en 2 oranje → B.

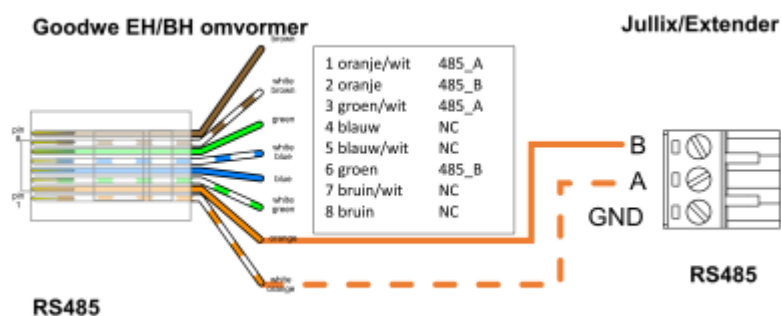

Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.



Of je kan ook een USB splitter kabel met USB-C connector gebruiken. Bestelnummer EL0213. Deze steek je dan enerzijds in de USB-poort van de omvormer, en anderzijds met de USB-C connector voed je dan de Jullix/Extender. Als de Jullix toch uitvalt dan is het vermogen op de USB-poort van de

omvormer toch onvoldoende en die je een aparte USB voeding te gebruiken.



Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een Goodwe hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Manufacturer** kies je **Goodwe (2)**. Bij **Device Model (3)** kies je het juiste model, bijvoorbeeld **GoodWe EH**. Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (4)** stel je het juiste modbus adres in; de default instelling voor Goodwe is **247**. Via **Apply (5)** worden de instellingen bewaard.

The screenshot shows the 'Step 3a: Modbus RTU A' configuration page. It has a 'Current configuration' section stating 'No device configured'. Below is the 'Change device' section with instructions to configure Modbus RTU communication. It contains four dropdown menus: 'Type' (set to 'Hybrid' with a red '1'), 'Manufacturer' (set to 'GoodWe' with a red '2'), 'Device model' (set to 'GoodWe EH' with a red '3'), and 'MODBUS station' (set to '247' with a red '4'). At the bottom of the form are 'Apply' (with a red '5') and 'Reset' buttons.