

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management

SBx.x-1AV-41 & STPx.x-3SE-40

Inhoudsopgave

SBx.x-1AV-41 3

Ethernet Aansluiting 3

Configuratie omvormer 4

Jullix SunSpec TCP configuratie 7



SBx.x-1AV-41


Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!

Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt. Je vindt hier enkel de instellingen en aansluitingen voor de communicatie met het Jullix energiemangement systeem.

Als je omvormer verbonden is via het Ethernet, **GEEN** Batterij heeft, en in **hetzelfde netwerk** zit als de Jullix, kan je de omvormer koppelen met de Jullix via **SunSpec TCP**.


Ethernet Aansluiting

De Jullix wordt via het netwerk verbonden met de SMA omvormer. Je vindt de netwerkaansluiting onderaand op de omvormer.

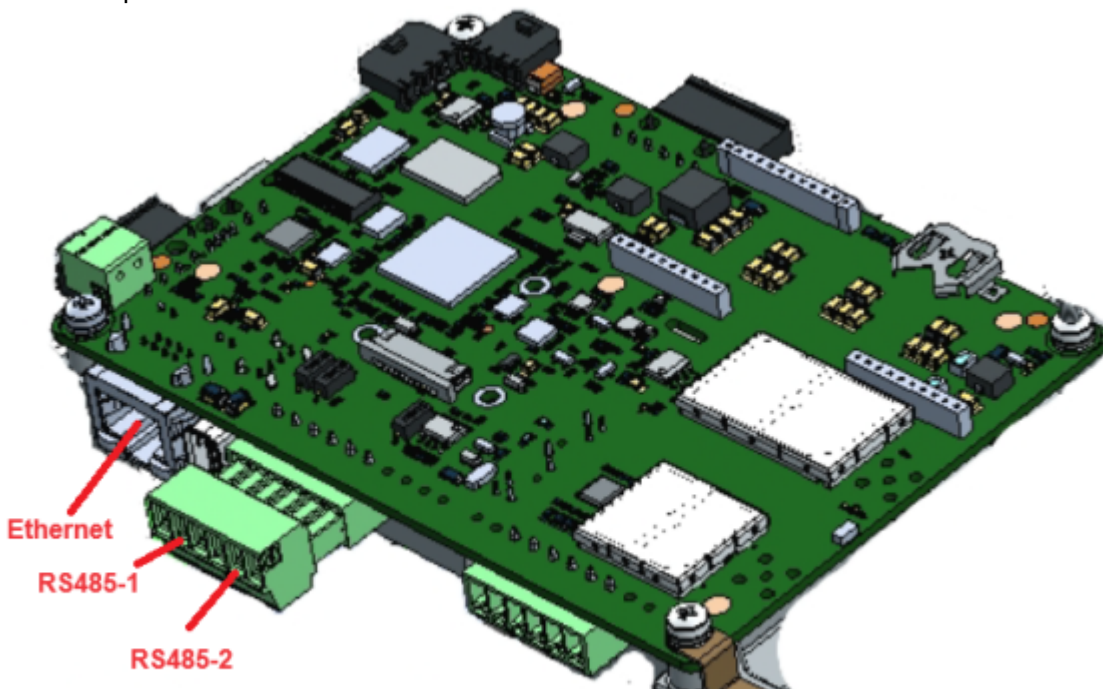

Het is belangrijk dat de SMA omvormer verbonden is met hetzelfde netwerk als de Jullix.

Het is

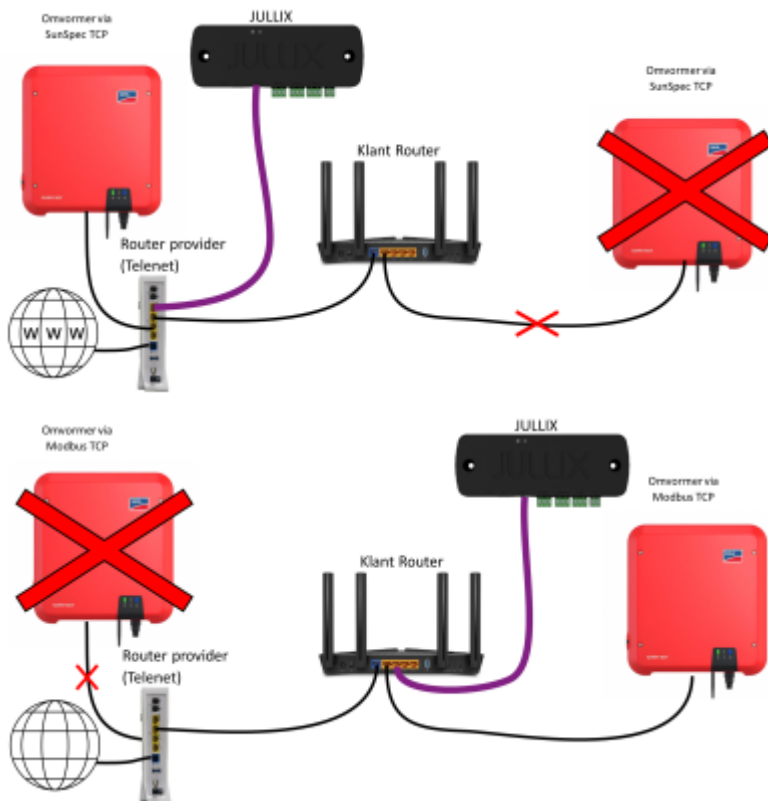

Configuratie omvormer


Het is belangrijk dat de energiemeter losgekoppeld is van de omvormer voordat je de configuratie van de SolarEdge start. De energiemeter moet ook uitgeschakeld worden in de omvormer via de **SetApp** van SolarEdge. De Jullix gaat immers de omvormer aansturen.

Open de SolarEdge **SetApp** en login met je installateursaccount. Vervolgens kies je **Inbedrijfstelling** en scan je de QR-code op de omvormer. Als er firmware updates zijn van de omvormer, zullen deze eerst doorgevoerd worden. Een firmware update van de omvormer neemt tot wel 30 minuten in beslag.

De omvormer wordt met het internet verbonden, via de Ethernet poort. Best sluit je het netwerk al aan voor dat je de omvormer configureert!

Communicatie instellen:


1. In het **Inbedrijfstelling**-menu kies je **Monitoring Communicatie**
2. Als het netwerk is aangesloten zie je het IP-adres dat de omvormer gekregen heeft, je ziet een groen vinkje bij de kabel. Je kiest configureren Ethernet als je een vast IP wil instellen.
3. Je vinkt **Statische IP** aan. Je kan het IP adres behouden wat de omvormer heeft gekregen van de Router of je kan dit aanpassen. De andere instellingen laat je best ongemoeid. Met Opslaan wordt de instelling bewaard
4. Als de netwerk verbinding ok is zie je een groen vinkje.

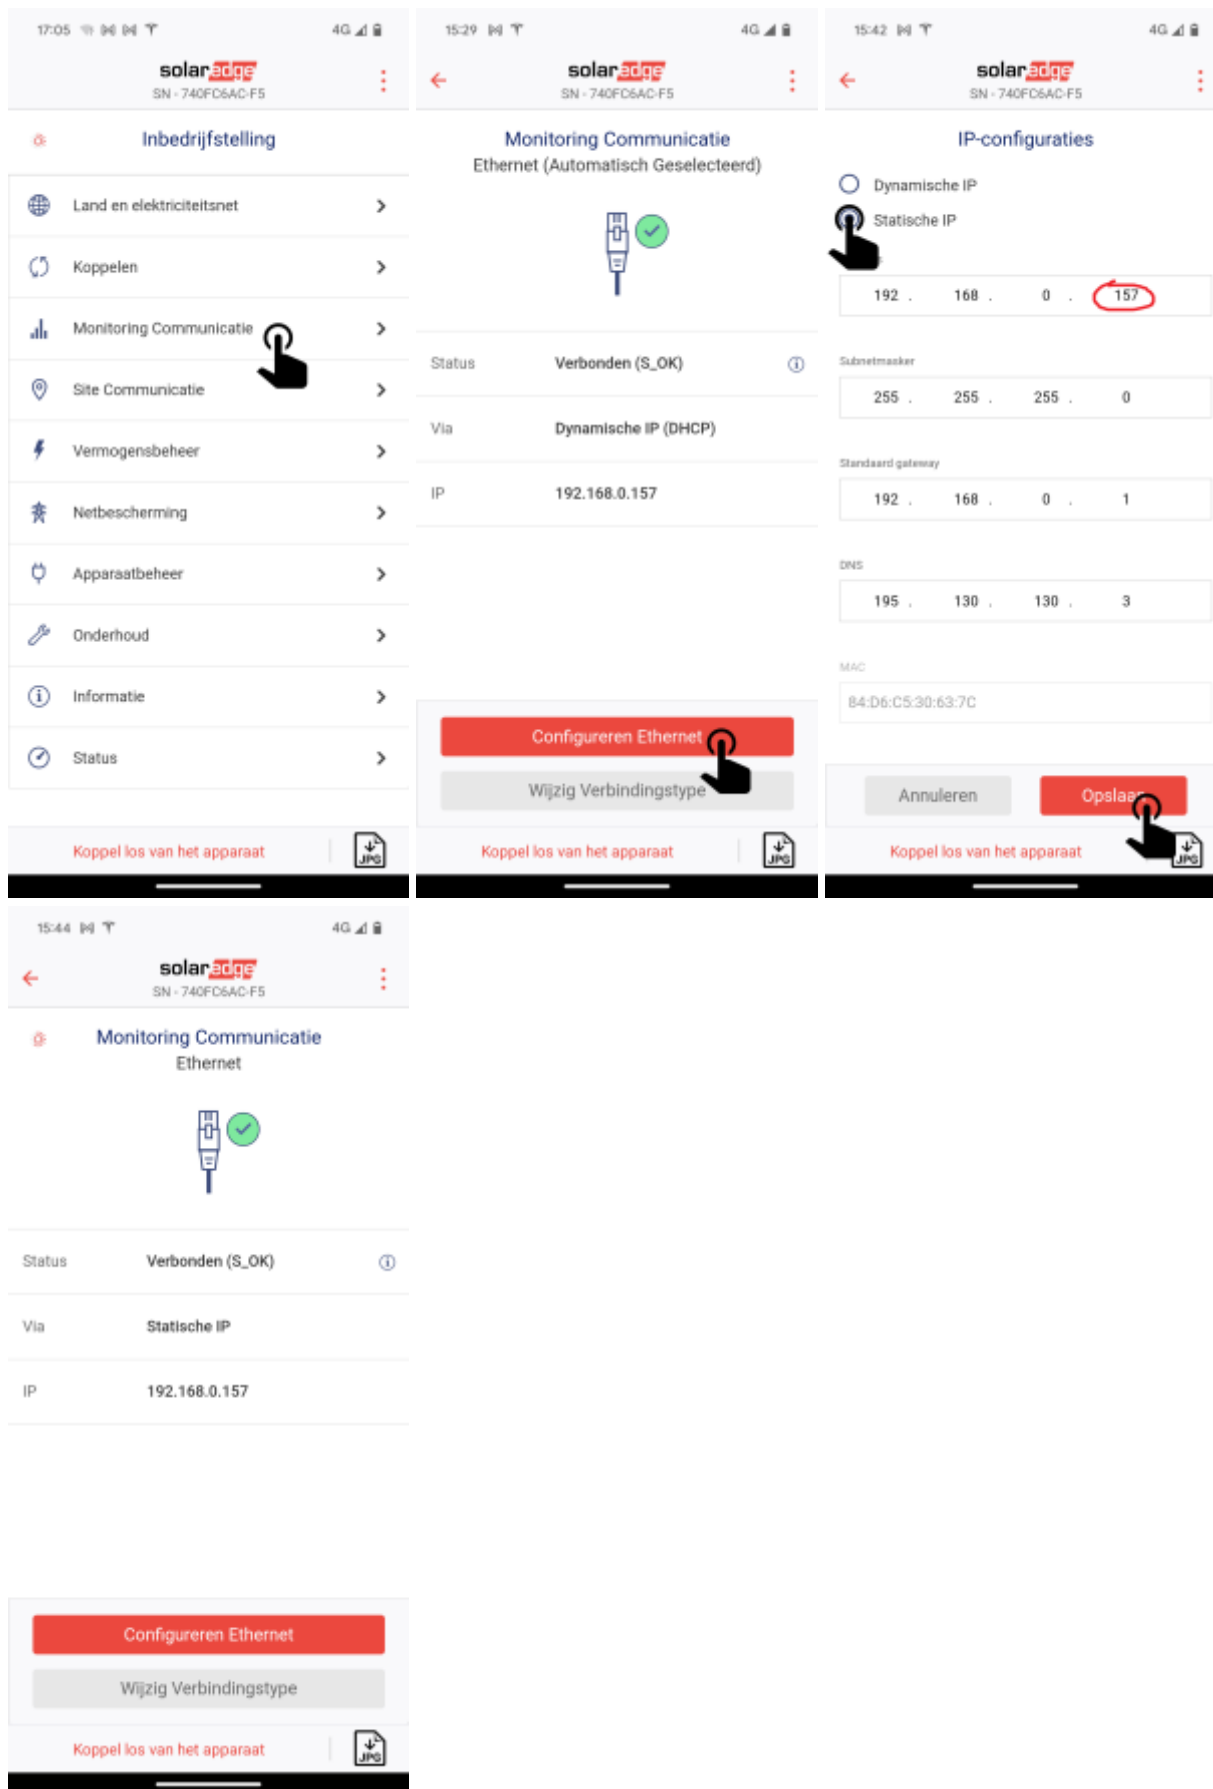

Vervolgens moet je de modbus over TCP nog inschakelen:

1. In het **Inbedrijfstelling**-menu kies je nu **Site Communicatie**
2. In **Site Communicatie** kies je **Modbus TCP-poort**

3. In **Modbus TCP-poort** schakel je modbusTcp je krijgt dan een extra poort instelling deze is standaard 1502 en kan je zo laten
4. Als je dan teruggaat naar **Site Communicatie** zal je zien dat er bij **Modbus TCP-poort** 1502 staat.

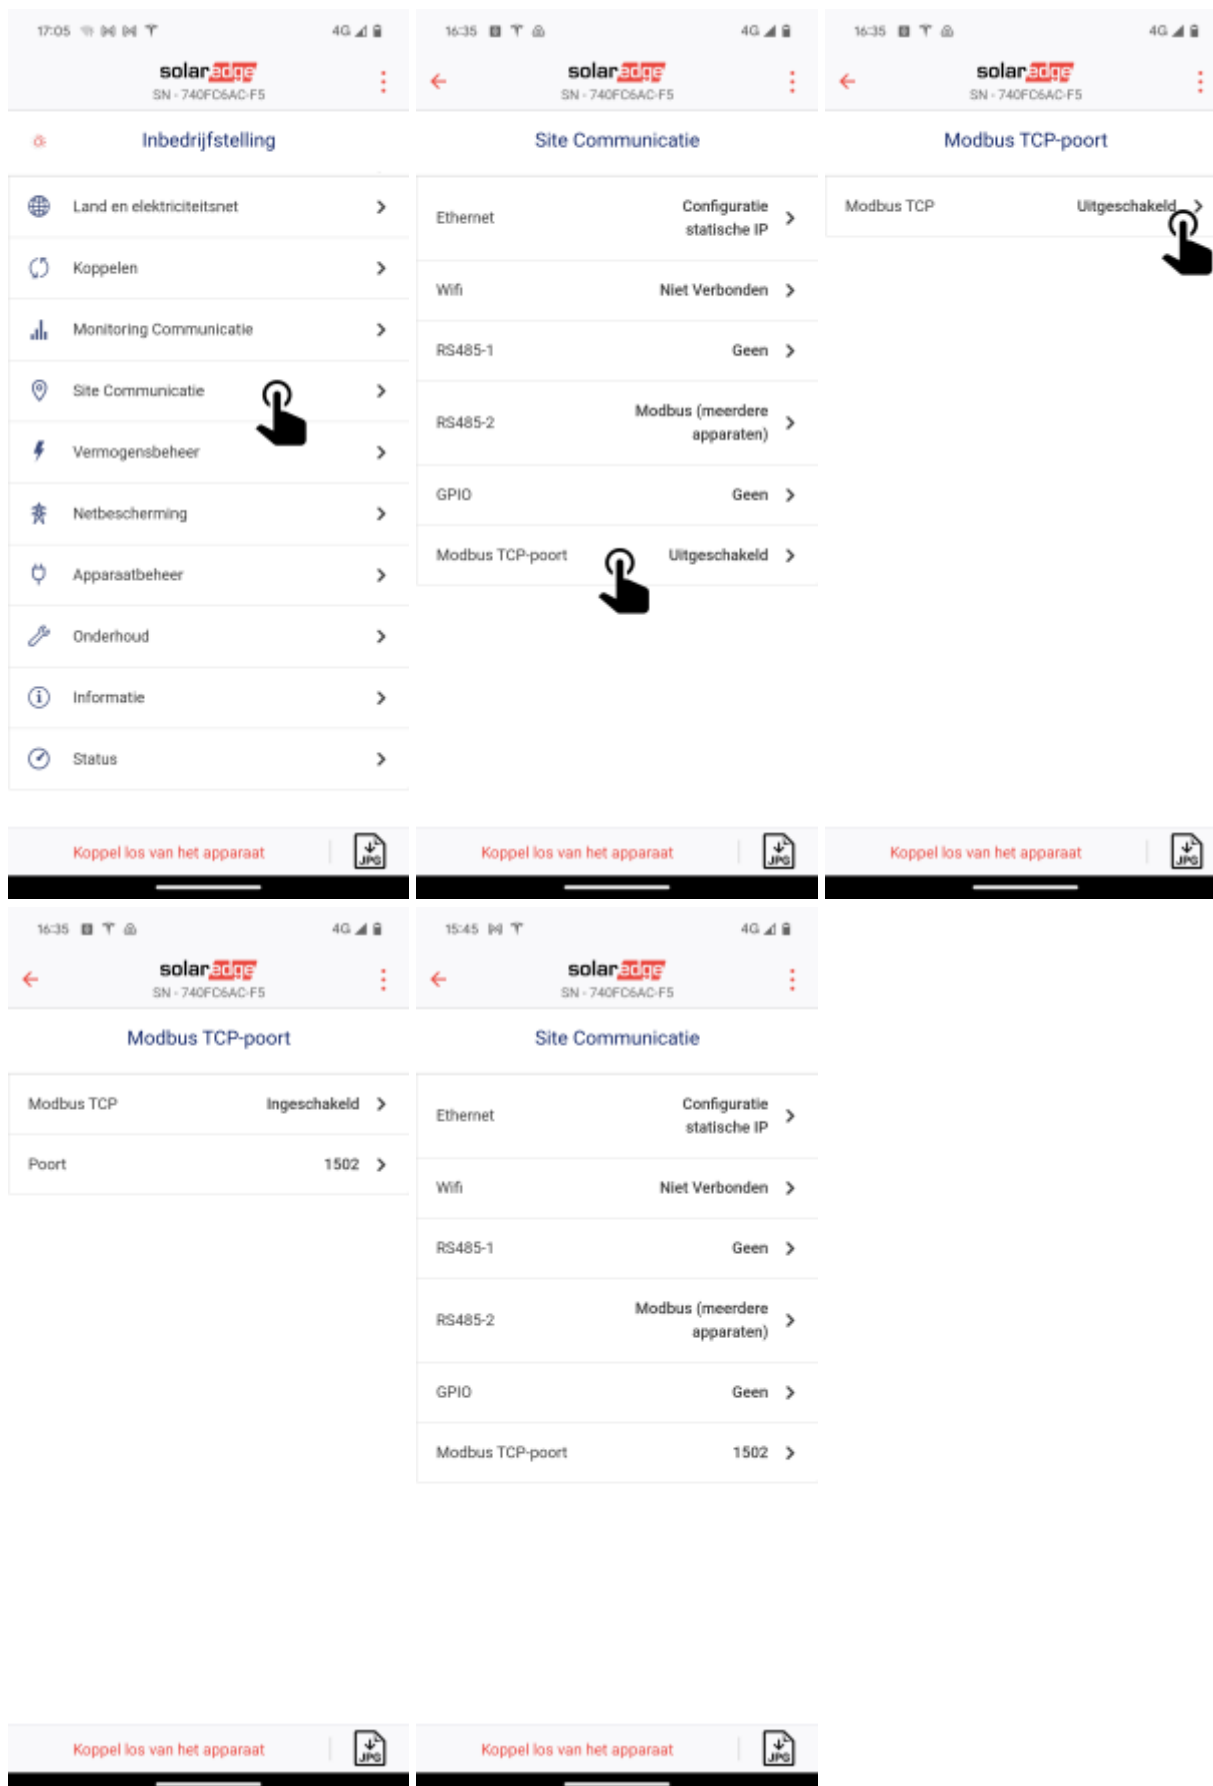

Jullix SunSpec TCP configuratie

The screenshot shows the 'Jullix SunSpec TCP configuration' window. It has a sidebar with steps: 'Step 3a: Modbus RTU A', 'Step 3b: Modbus RTU B', 'Step 4: SunSpec TCP' (highlighted in blue), and 'Step 5a: Modbus TCP T'. The main area for 'Step 4: SunSpec TCP' contains the instruction: 'Enter the TCP/IP parameters of the sunspec enabled string inverter that needs to be monitored.' Below this are three input fields: 'IP address' (with a red '1' next to it), 'Port' (with a red '2' next to it, containing the value '1502'), and 'Modbus address' (with a red '3' next to it, containing the value '1'). At the bottom right of these fields is a grey button labeled 'Apply' with a red '4' next to it.

In de **Jullix** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SolarEdge SExxK/SExxxxH string omvormer gebruikt via het netwerk, dan stel je in de SunSPec TCP configuratie bij **IP-address (1)** het IP-adres van de omvormer in. Bij **Port (2)** stel je de poort in die ingesteld is. Voor de SolarEdge is dit standaard **1502**. Bij **Modbus address (3)** stel je **1** in voor de SolarEdge omvormers. Via **Apply (4)** worden de instellingen bewaard.